



Gecontroleerde Verklaring

Stadswarmtenet Vattenfall (voorheen Nuon) Rotterdam Zuid en Hoogvliet

Code verklaring: 2019-1471GG-RV-UW

Code voor tapwater: 2019-1471GG-TP-UW

Verklaring geldig vanaf 9-01-2020 tot 9-01-2023

Product: Primair en secundair warmtenet Vattenfall
Rotterdam Zuid en Hoogvliet

Beoordeling door het College

Het College heeft de door Vattenfall ingediende EMG-verklaring voor het Stadswarmtenet van Vattenfall in Rotterdam Zuid en Hoogvliet gecontroleerd en beoordeeld. De EMG-verklaring is opgesteld volgens NVN 7125.

Het College is tot de conclusie gekomen, dat de EMG verklaring van het warmtenet van Vattenfall in Rotterdam Zuid en Hoogvliet . Het College heeft de betreffende EMG verklaring goedgekeurd voor de periode van 3 jaar.

*BCRG heeft per 1 januari 2014 de taken ten aanzien van de databank van ISSO en KBI overgenomen.

EMG NVN 7125 Kwaliteitsverklaring Warmtelevering Hoogvliet en Rotterdam Zuid


Op basis van meetwaarden over 2016 tot en met 2018 is het equivalent opwekendement op 25 november 2019 voor het stadsverwarmingsnet in Hoogvliet en Rotterdam Zuid vastgesteld op:

3,025 voor het secundaire warmtenet ($\eta_{H;gen;equiv;tot}$)

3,300 voor het primaire warmtenet ($\eta_{H;gen;equiv;pc}$)

Stadswarmtelevering uit afvalenergiecentrale AVR Rozenburg

De basislast warmte wordt geleverd door AVR te Rozenburg. De warmte wordt door middel van een transportleiding van Warmtebedrijf Rotterdam getransporteerd naar de stadsverwarmingsnetten van Vattenfall in Hoogvliet en Rotterdam Zuid.

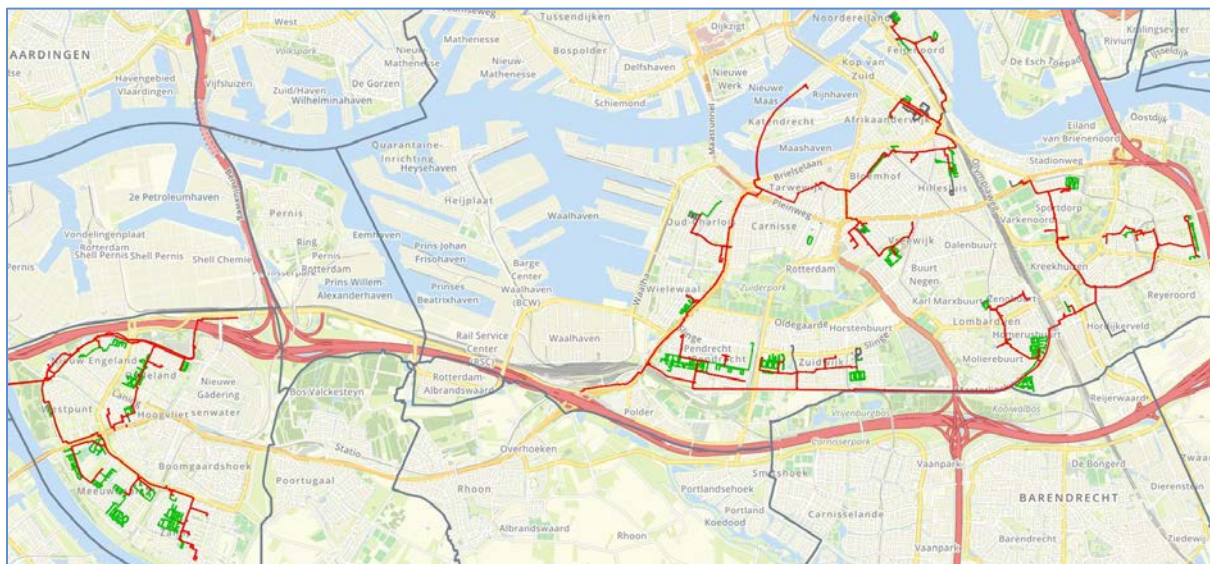

afbeelding: Leveringsgebied Hoogvliet en Rotterdam Zuid

Voor vragen over deze verklaring kunt u contact opnemen met:

kwaliteitsverklaring@vattenfall.com